

TENGEN  天正电气



浙江天正电气股份有限公司
ZHEJIANG TENGGEN ELECTRIC CO., LTD.

★安全告知

★注意事项



1 用途



4 主要技术参数

5 剩余电流动作断路器安装和使用






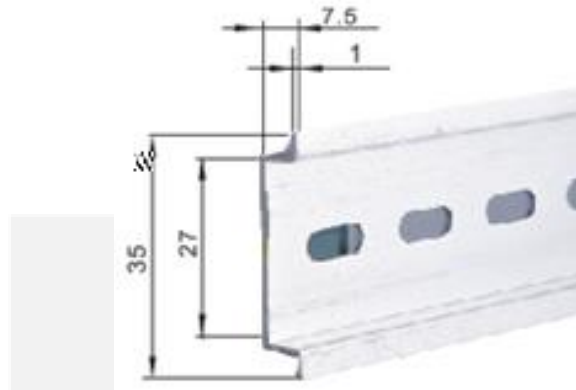


图1

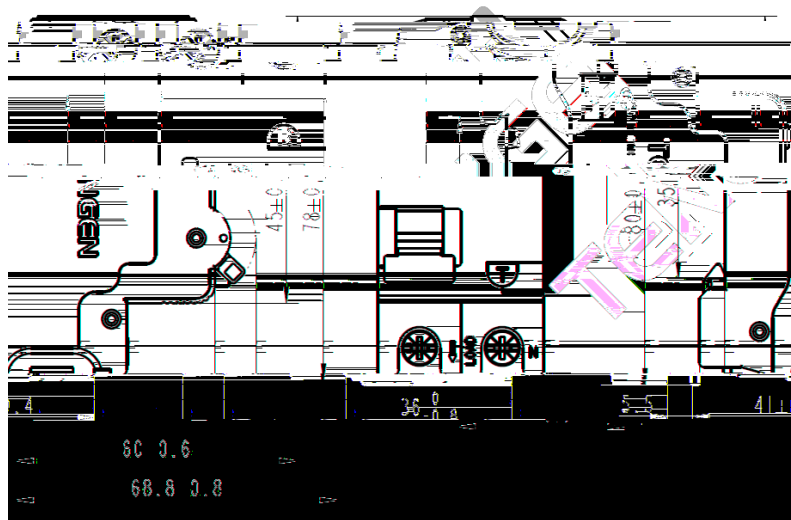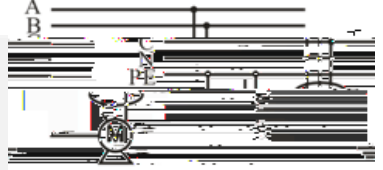

		 <p>错误接线</p>	 <p>正确接线</p>
		 <p>错误接线</p>	

7 订货须知

8 温馨提示

9 合格证

TENGEN  **天正电气**

产品合格证

名称: 剩余电流动作断路器

型号: TGB1NLE(LG、LA)-63Y

本产品执行GB/T 16917.1
标准, 经检验合格, 准予出厂。

检验员: 检 06

检验日期: 见产品或包装

浙江天正电气股份有限公司

浙江天正电气股份有限公司

332

LS

HJ

288

YP

www.tengen.com

400-866-0006

0577-62786176

2022 09